


室内機 撤去・据付

- [既設設備]
- ダイキン工業株式会社
- 機種SZVCP280MKR
- 電源 3相200V 60Hz
- 冷房能力25kW
- 冷媒R410A 14.6kg
- [室内ユニット]
- 形式名FVC280MKR
- ファン0.75kW
- [屋外ユニット]
- 形式名RZCP280MK
- 消費電力7.8kW

- ※1 情報システムサーバー室 空調機PAC-3-1-2の更新を行う。既設室内機を撤去し、同じ位置に新設室内機を据え付ける
- ※2 冷媒管、ドレン管、ダクト配管、電源ケーブル及び信号線は既設流用とする
- ※3 は撤去・据付を示す

|                   |                            |   |   |
|-------------------|----------------------------|---|---|
| 特記<br>・<br>・<br>・ | 日付 2024. 11<br>PA 概略<br>図名 | 図名 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団 建設改良事業<br>情報システムサーバー室 空調機更新工事<br>3階平面図 (配管設備) | 設計番号 0601010<br>図番 A1版 1/100<br>A3版 1/200<br>図番 M-001 |
|-------------------|----------------------------|---|---|

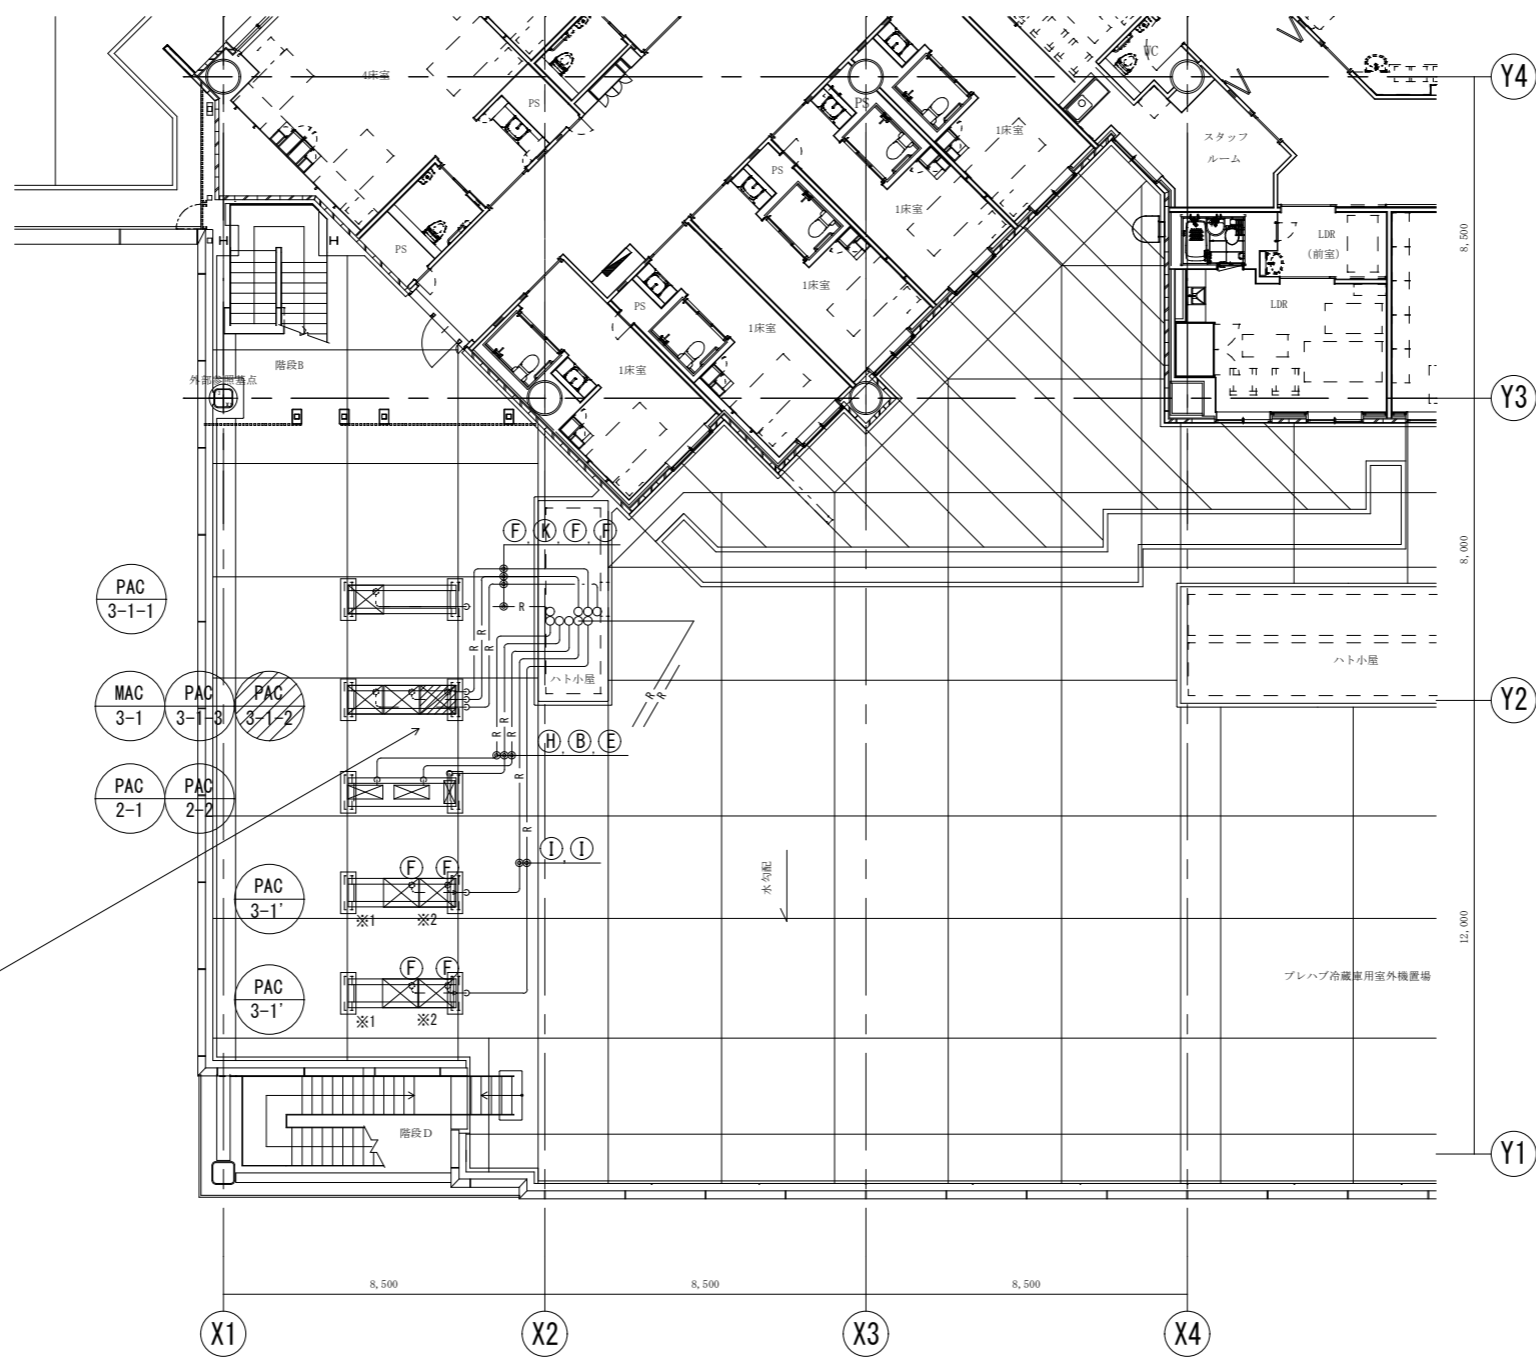

[既設設備]  
 ダイキン工業株式会社  
 機種SZVCP280MKR  
 電源 3相200V 60Hz  
 冷房能力25kW  
 冷媒R410A 14.6kg  
 [室内ユニット]  
 形式名FVC280MKR  
 ファン0.75kW  
 [屋外ユニット]  
 形式名RZCP280MK  
 消費電力7.8kW

屋外機 撤去・据付

- ※1 既設冷媒配管流用
- ※2 電源ケーブル及び信号線流用
- ※3 は撤去・据付を示す

特記

日付 2024. 11

件名 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団 建設改良事業 設計番号 0601010  
 情報システムサーバー室 空調機更新工事

図名 空調設備 縮尺 A1版 1/100 図番 M-002  
 4階平面図 (配管設備) A3版 1/200